



- Legende:**
- 1 110-kV-Leitung LH-14-047
Abzweig Friesoythe, Rückbau
 - 2 110-kV-Leitung LH-14-047
Abzweig Friesoythe, Rückbau
 - 3 110-kV-Leitung LH-14-047
Friesoythe – Garrel_Ost, Neubau
 - 4 110-kV-Leitung LH-14-142
Abzweig Garrel_Ost, Umbenennung der 110-kV-Leitung
 - 5 110-kV-Leitung LH-14-142
Abzweig Garrel_Ost, Neubau
 - 7 110-kV-Leitung LH-14-142
Abzweig Garrel_Ost, Neubau
 - 8 110-kV-Leitung LH-14-056
Abzweig Cloppenburg_Ost, Rückbau
 - 9 110-kV-Leitung LH-14-056
Abzweig Cloppenburg_Ost, Neubau
 - 10 220-kV-Leitung LH-14-206
Conneforde-Cloppenburg/Ost, nachrichtlich dargestellt
 - 12 380-kV-Leitung LH-14-324 (Erdverkabelung)
Beverbruch – UW Garrel_Ost, nachrichtlich dargestellt
 - 13 380-kV-Leitung LH-14-325
UW Garrel_Ost-UW Cappeln_West, nachrichtlich dargestellt
 - 14 110-kV-Leitung LH-14-143
UW Garrel_Ost-UW Cloppenburg_Ost, nachrichtlich dargestellt


Anlage 2.5
Blatt 01 / 01



**380-kV-Leitung
Conneforde – Cloppenburg – Merzen**
Planfeststellungsabschnitt 3a
Neubau und Betrieb der LH-14-047 (110-kV) von Mast 42N bis Umspannwerk (UW) Garrel_Ost,
Anpassung der Leitungsführung der LH-14-142 (110-kV)
Rückbau der LH-14-056 (110-kV) von Mast 40 bis UW Cloppenburg_Ost,
Leitungseigentümer: Avacon Netz GmbH

Übersichtsplan

Rückbau
LH-14-047 und LH-14-056

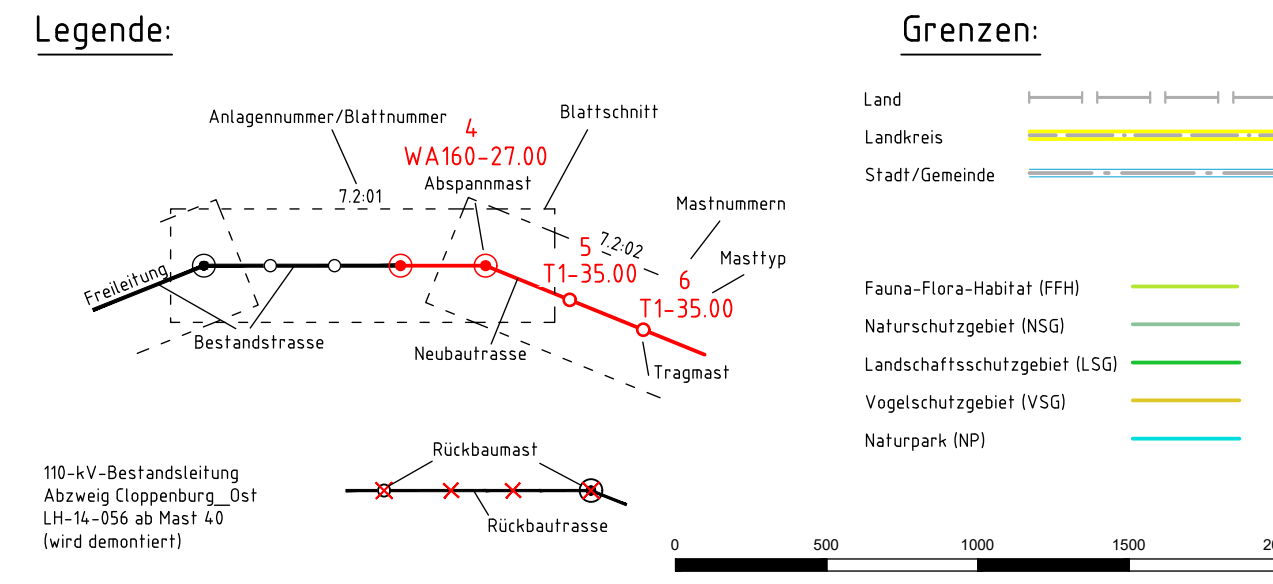

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, 06.12.2022

i.V. *S. Nimmervoll*

Firma	Maßstab:	Einheit:
SPIE	1:25.000	Meter
	Datum	Name
	Bearb. 06.12.2022	Schneider
	Gepr. 06.12.2022	Chapman
	Zustand	Gültig

Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit
vom
bis
Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden
Gemeinde:

Zust.	Änderung	Datum	Name	Blatt: 01 / 01
-------	----------	-------	------	----------------

